

Ref. : F 5240.pas

Rev. : H

Page : 1/1

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ НАКЛОННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Ру25/40

### F 5240



#### ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, водоочистки, холодоснабжения (антифриз, этиленгликоль и пропиленгликоль), пара и других жидкостей, не агрессивных к материалам изделия.

#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для фильтрации различных типов сред от посторонних механических включений, размер которых превышает размер ячеек фильтрующей сетки.

Типоразмер : от Ду 15 до Ду 200.

Съемная сетка из нержавеющей стали.

Фланцевое соединение Ру 25/40.

Установка на горизонтальных и вертикальных трубопроводах.


#### ИСПОЛНЕНИЕ

8	Прокладка крышки	Графит
7	Шайба	Сталь А4 1.4571
6	Дренажная пробка	Сталь С35Е
5	Гайка	Сталь С35Е
4	Шпилька	Сталь 25CrMo4
3	Сетка	Нерж. сталь 304
2	Крышка	Сталь ASTM A 216 WCB
1	Корпус	Сталь ASTM A 216 WCB
Поз.	Описание	Материал

#### РАЗМЕРЫ

Ду		L	H	H1	H2	ØD	G	Размер ячейки сетки (мм)	Вес (кг)
мм	дюйм								
15	1/2"	130	90	56	135	23	3/8"	1	2,65
20	3/4"	150	100	68	150	28	3/8"		3,8
25	1"	160	115	82	180	36	3/4"		4,8
32	1 1/4"	180	135	98	215	42	3/4"		6,9
40	1 1/2"	200	150	114	240	50	1"		9,5
50	2"	230	160	119	250	61.5	1"	11,9	
65	2 1/2"	290	180	134	285	78.5	1"	1,25	16,9
80	3"	310	215	149	330	89.58	1"		22,1
100	4"	350	235	169	365	109.5	1 1/2"	1,6	31,6
125	5"	400	280	199	425	137.5	1 1/2"		54
150	6"	480	320	224	480	160	1 1/2"		75
200	8"	600	405	284	610	210	1 1/2"		137

#### РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

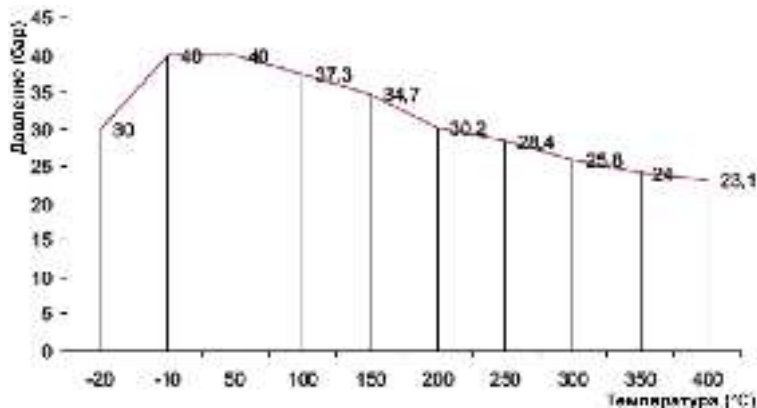


#### НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Методы испытаний соответствуют нормам EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755 и ISO 5280:


Корпус: 40 бар

Строительная длина соответствует нормам DIN 3202/1 серия F1

Фланцевое соединение соответствует нормам EN 1092-2 : ISO Ру25/40, Ду200: Ру40.

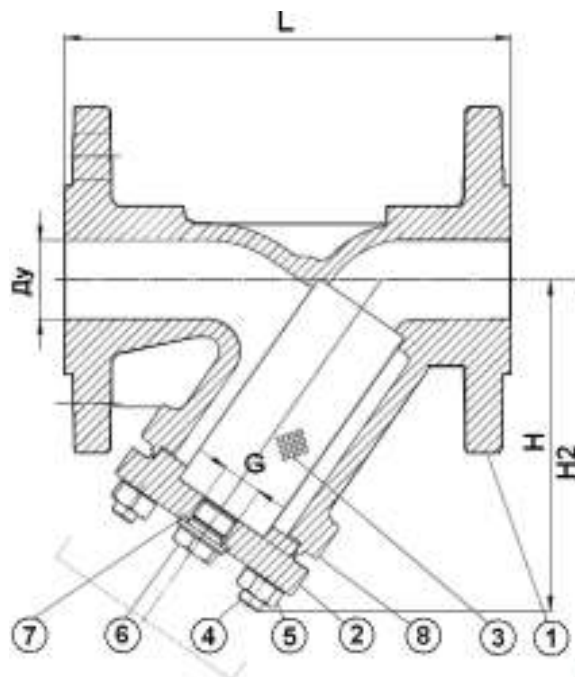

#### Размеры сетки



#### Направление монтажа



**Вертикальное положение**

**Горизонтальное положение**

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведомления.