

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ОБЛАДАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
№ RU C-RU.ПБ58 В.00769/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Новольвовский завод теплоизоляционных материалов" (ООО "НЗТМ").
Место нахождения: 301735, РОССИЯ, Тульская область, Кимовский район, сельское поселение Новольвовск, улица Центральная, дом 1. ОГРН: 1157154016172. ИНН: 7115022035. Телефон: +7 4951500292. Электронная почта: info@nztm.ru. Адрес места осуществления деятельности: 301735, РОССИЯ, Тульская область, Кимовский район, сельское поселение Новольвовск, улица Центральная, дом 1.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Полоцкий завод теплоизоляционных материалов" (ООО "ПЗТМ").
Место нахождения: 301735, РОССИЯ, Тульская область, Кимовский район, сельское поселение Новольвовск, улица Центральная, дом 1. ОГРН: 1157154016172. ИНН: 7115022035. Адрес места осуществления деятельности: по изготовлению продукции: область Прихованно №5 на 5 листа.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105006, РОССИЯ, город Москва, улица Никитя Кривоколенская, дом 25, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105006, РОССИЯ, город Москва, улица Никитя Кривоколенская, дом 25, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5, 501668, РОССИЯ, Тульская область, Полоцкий район, город Новомосковск, улица Орловского, дом 8, литерой А и Бку №3 (лиш. 13), эт. 2, ком. №М-1,А,Н. Адрес аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2016 года. Телефон: +74874655953, +74952801685. Адрес электронной почты: info@alfarb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Надлежащим образом изготовлена из минеральной ваты на основе базальтовых пород (Перевозы и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, приведены в Приложениях № 1 на 1 листе, № 2 на 2 листе, № 3 на 3 листе, № 4 на 4 листе), изготавливаемые в соответствии с ТУ 23.09.19-007-390-0991-2021 «ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ПОРОД «ХОТРИП», «КАРОСТОП». Техническое условие, Серийный выпуск.

код ОКПД 2 23.99.19.110

код ТП ВДЕ ЕАЗС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 888-С/ТР-22 от 07.07.2022 г., № 889-С/ТР-22 от 07.07.2022 г., № 890-С/ТР-22 от 07.07.2022 г., № 891-С/ТР-22 от 07.07.2022 г., № 892-С/ТР-22 от 07.07.2022 г., № 893-С/ТР-22 от 07.07.2022 г., № 894-С/ТР-22 от 07.07.2022 г., № 895-С/ТР-22 от 07.07.2022 г., № 896-С/ТР-22 от 07.07.2022 г., № 897-С/ТР-22 от 07.07.2022 г., № 898-С/ТР-22 от 07.07.2022 г., № 899-С/ТР-22 от 07.07.2022 г., № 900-С/ТР-22 от 07.07.2022 г. Испытания в лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИИ41 от 09.09.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 142-АСП/22 от 11.04.2022 г. ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2016 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4а. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в Приложении № 1 на 1 листе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок хранения - 12 месяцев при соблюдении условий транспортировки и хранения. Условия хранения продукции. Изделия у изготовителя и потребителя должны храниться в кратчайшие сроки, раздельно по маркам и размерам. Допускается кратковременное хранение под навесом, защищенном изделия от воздействия атмосферных осадков. Предусмотреть защиту от влаги на поверхности хранения. Изделия при хранении и транспортировке должны быть упакованы в коллекторы и вертикально расположены или в штабеля на поддонах или паллетах. Срок службы 10 лет при соблюдении рекомендаций производителя по применению (может быть увеличен в зависимости от условий эксплуатации). Гарантийный срок - 12 месяцев с момента производства. Сведения о национальных стандартах (сетях правил), применяемых на добровольной основе для обеспечения требований технического регламента приведены в Приложениях № 1 на 1 листе, № 2 на 2 листе, № 3 на 3 листе, № 4 на 4 листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 12.07.2022 по 11.07.2027



Исполнитель (подпись)
М.П. (подпись)
Исполнитель (подпись)
Исполнитель (подпись)
Исполнитель (подпись)
Исполнитель (подпись)
Исполнитель (подпись)
Исполнитель (подпись)
Исполнитель (подпись)
Исполнитель (подпись)

Исполнитель (подпись)
Исполнитель (подпись)

Швабцова Регина Тагировна
(фамилия, имя, отчество)
Томов Анатолий Аназович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00769/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 23.59.19-007-39049991-2021 «ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ПОРОД «ХОТРАЙВ», «ЖАРСТОП» от 01.10.2021 г.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплексы	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Изделия теплоизоляционные на минеральной вате на основе базальтовых пород (базальт) марок: ХОТРАЙВ (ХОТРИВ) / ЖАРСТОП, ХОТРАЙВ ПП (ХОТРИВ VD) / ЖАРСТОП ПП; без конструктивных особенностей и с различными конструктивными особенностями изделия: изделия с матовидным покрытием – керамическая вата на основе мультипереземских ХОТРАЙВ Combi (ХОТРИВ Combi) / ЖАРСТОП Combi, изделия с термослойной ХОТРАЙВ Combi (ХОТРИВ Combi) / ЖАРСТОП Combi, ХОТРАЙВ ПП Combi (ХОТРИВ VD Combi) / ЖАРСТОП ПП Combi, изделия с матовидным покрытием – керамическая вата на основе мультипереземских с термослойной ХОТРАЙВ Combi Connect (ХОТРИВ Combi Connect) / ЖАРСТОП Combi Connect, ХОТРАЙВ ПП Combi Connect (ХОТРИВ VD Combi Connect) / ЖАРСТОП ПП Combi Connect, изделия из материала перчаточный – керамическая вата на основе мультипереземских с термослойной ХОТРАЙВ Combi Connect (ХОТРИВ Combi Connect) / ЖАРСТОП Combi Connect, ХОТРАЙВ ПП Combi Connect (ХОТРИВ VD Combi Connect) / ЖАРСТОП ПП Combi Connect, следующие виды: Плоский цилиндр ПЦ ЦГ (PC NG); Цилиндры: СПЦ ЦГ (SP NG), Овалы: ОЦ ЦГ (OC NG), Стелл востроугольный ОБМ ЦГ (L G) NG, Трубки Т ЦГ (TG NG), Переход П ЦГ (P NG), Заглушка З ЦГ (Z NG) толщиной от 50 мм до 150 мм ² , Ламинарный цилиндр СП-ЛМ ЦГ (L) NG (SP-LM NG), плотностью от 35 кг/м ³ до 80 кг/м ³ , Овалы упорядоченной структуры ОУ ЦГ (U-Structured NG), Профиль ПР ЦГ (SP NG), Фасонные изделия произвольных формок НЦ, Короб КЦ, Футляр ФЦ (BAR NG, BOX NG, CASE NG) плотностью от 35 кг/м ³ до 150 кг/м ³ , Карманное кольцо ОК ЦГ (Ring NG) плотностью от 100 кг/м ³ до 150 кг/м ³ со следующими параметрами: МБ (MB) на основе рваноканального стального листа (толщиной от 0,25 мм до 2,0 мм), МБ АЛ (MB AL) на основе алюминированного листа (толщиной от 0,25 мм до 2,0 мм), МБ НС (MB SS) на основе нержавеющей стали (толщиной от 0,25 мм до 2,0 мм), МБ ЗНЖ (MB MSS) на основе жаростойкой нержавеющей стали (толщиной от 0,25 мм до 2,0 мм), АЛУ (ALU) на основе алюминированной фольги (толщиной от 25 мкм до 50 мкм), АУТСАЙД (OUTSIDE) на основе негорючей ткани покрытия алюминированной фольгой (толщиной от 30 мкм до 50 мкм, и без покрытия,	ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0 Группа горючести – НГ (не горюче)



Исполнитель
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

Шигалникова Ольга Тигуровна
(подпись, имя, отчество)

Гонзов Анатолий Анатольевич
(подпись, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU.C-RU.ПБ58.В.00769/22


(ОБЪЕКТЫ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента


Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
<p>Изделия теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород торгово-марки: ХОТПАЙП (ХОТРИРЕ) / ЖАРОСТОП, ХОТПАЙП ПП (ХОТРИРЕ VD) / ЖАРОСТОП ПП; без конструктивных особенностей и с возможными конструктивными особенностями изделия; изделия с торцевым замком ХОТПАЙП Connect (ХОТРИРД Connect) / ЖАРОСТОП Connect, ХОТПАЙП ПП Connect (ХОТРИРЕ VD Connect) / ЖАРОСТОП ПП Connect, следующих типов: Система теплоизоляции ПР-СТ НГ плотностью от 35 кг/м³ до 80 кг/м³, Система теплоизоляции ПР-СТ-УМ НГ плотностью от 35 кг/м³ до 150 кг/м³ с покрытием АУТСАЙД (OUTSIDE) на основе негорючей ваты покрытой алюминиевой фольгой толщиной от 20 мкм до 50 мкм; Системы теплоизоляции ПР-МЕ НГ, ПР-МЕ АЛ НГ, ПР-МЕ НЖ НГ, ПР-МЕ ЗНЖ НГ плотностью от 35 кг/м³ до 80 кг/м³ и ПР-МЕ-У НГ, ПР-МЕ-У АЛ НГ, ПР-МЕ-У НЖ НГ, ПР-МЕ-У ЗНЖ НГ плотностью от 35 кг/м³ до 150 кг/м³ со следующими покрытиями: МЕ (ME) на основе оцинкованного стального листа (толщиной от 0,25 мм до 2,0 мм), МЕ АЛ (ME AL) на основе алюминиевого листа (толщиной от 0,25 мм до 2,0 мм), МЕ НЖ (ME SS) на основе мартеновской нержавеющей стали (толщиной от 0,25 мм до 2,0 мм), МЕ ЗНЖ (ME MSS) на основе зернистой нержавеющей стали (толщиной от 0,25 мм до 2,0 мм), устанавливаемые в соответствии с ТУ 23.99.19-007-39349991-2021.</p>	<p>ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"</p>	<p>Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0 Группа горючести – НГ (негорючие)</p>



Исполнитель (руководитель) органа по сертификации
Перепроверяющий (перепроверяющий) эксперт-аудитор (перепроверяющий) эксперт-аудитор



(полное)



(полное)

Шибальникова Регина Тимуровна
(фамилия, имя, отчество)

Томков Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00769/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Наименование, типа, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
<p>Изделия теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород торговых марок: ХОТПЛАЙП (ХОТПРЕ) / ЖАРСТОП, ХОТПЛАЙП ПП (ХОТПРЕ ВД) / ЖАРСТОП ПП видов: Вертикально-слоистый (ламельный) мат ЛМ НГ (LM NF) плотностью от 35 кг/м³ до 80 кг/м³, Мат прессованной ватой МП-100 НГ плотностью от 50 кг/м³ до 150 кг/м³, со следующими покрытиями: АЛУ1 (ALU1) на основе алюминиевой фольги толщиной от 25 мкм до 50 мкм, АУТСАЙД (OUTSIDE) на основе нетермочной ткани покрытия: алюминизированной фольгой толщиной от 20 мкм до 50 мкм, МС (MS) на основе металлической сетки, УП1 (UP1) на основе нетермочной ткани и без покрытия; Мат технической ТР НГ (TR NF) плотностью от 50 кг/м³ до 100 кг/м³ без покрытия; Радухленка ПР-Класс НГ (PR-Klass NF) плотностью от 35 кг/м³ до 150 кг/м³ со следующими покрытиями: МБ (MB) на основе оцинкованного стального листа (толщиной от 0,25 мм до 2,0 мм), МБ А,1 (MB AL) на основе алюминиевого листа (толщиной от 0,25 мм до 2,0 мм), МБ НЖ (MB SS) на основе марганцевой нержавеющей стали (толщиной от 0,25 мм до 2,0 мм), МБ ЗНЖ (MB MSS) на основе зеркальной нержавеющей стали (толщиной от 0,25 мм до 2,0 мм), АЛУ1 (ALU1) на основе алюминиевой фольги толщиной от 25 мкм до 50 мкм, АУТСАЙД (OUTSIDE) на основе нетермочной ткани покрытия: алюминизированной фольгой толщиной от 20 мкм до 50 мкм, и без покрытия; Небелая вата НВ НГ (SW NF) плотностью от 35 кг/м³ до 150 кг/м³ без покрытия, изготовляемые в соответствии с ТУ 23.99.19-007-39049991-2021,</p>	<p>ГОСТ 30244-04 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"</p>	<p>Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0 Группа горючести: ПГ (негорючие)</p>



Исполнитель (разработчик) органа по сертификации
Исполнитель (разработчик) органа по сертификации
Исполнитель (разработчик) органа по сертификации
Исполнитель (разработчик) органа по сертификации

(Handwritten signature)

(подпись)

Шалайдинова Регина Тагировна
(фамилия, имя, отчество)

Гомозов Анастасия Анастольевна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU.C-RU.11658.V.00769/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)


Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
<p>Изделие теплоизоляционное из минеральной ваты на основе базальтовых пород торговых марок: ХОТПАЙП (ХОТРИРЬ) / ЖАРОСТОП, ХОТПАЙП ПП (ХОТРИРЬ VSD) / ЖАРОСТОП ПП; без конструктивных особенностей и в возможном конструктивном исполнении изделия: изделие с материалом первого слоя – керамическая вата на основе мультиокремнезема ХОТПАЙП Combi (ХОТРИРЬ Combi) / ЖАРОСТОП Combi, следующих видов: Mat огнестойкий прошивной ВМ-ТР НГ (WM-TR NF) плотностью от 50 кг/м³ до 150 кг/м³ с металлической сеткой МС (MG) со следующими покрытиями: АЛУ1 (ALU1) на основе алюминиевой фольги толщиной от 25 мкм до 50 мкм, АУТСАЙД1 (OUTSIDE1) на основе перфорочной ткани покрытой алюминиевой фольгой толщиной от 20 мкм до 50 мкм; Mat прошивной МР-ТР НГ (ME-TR NF) плотностью от 50 кг/м³ до 150 кг/м³ со следующими покрытиями: АЛУ1 (ALU1) на основе алюминиевой фольги толщиной от 25 мкм до 50 мкм, АУТСАЙД1 (OUTSIDE1) на основе перфорочной ткани покрытой алюминиевой фольгой толщиной от 20 мкм до 50 мкм, МС (MG) на основе металлической сетки, СИ (SI) на основе негорючей ткани и без покрытия, изготавливаемые в соответствии с ТУ 23.99.19.007-39849991-2021.</p>	<p>ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Маты минераловатные на горючести"</p>	<p>Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0 Группа горючести – НГ (негорючие)</p>




Исполнитель
(подпись) органа по сертификации

Исполнитель
(подпись) центра сертификации



(подпись)

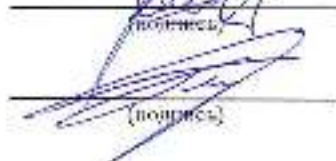

(подпись)

Шабалинова Регина Тигаровна
(фамилия, имя, отчество)

Томов Анатолий Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00769/22


(обязательная сертификация)

Перечень производственных площадок, на которые распространяется действие сертификата соответствия:


Полное наименование	Адрес производства продукции
Общество с ограниченной ответственностью "Новольбовский завод теплоизоляционных материалов"	301735, РОССИЯ, Тульская область, Кимовский район, сельское поселение Новольбовское, улица Центральная, дом 1.
Общество с ограниченной ответственностью "ХОТПАИП"	433513, РОССИЯ, Ульяновская область, город Димитровград, проспект Автостроителей, дом № 91/5а



И.П. (заместитель руководителя) органа по сертификации
И.П. (аудитор)
И.П. (аудитор)



(подпись)

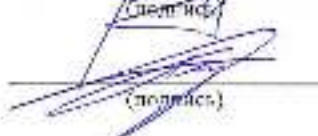

(подпись)

Шляпкина Регина Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

Гомов Анатолий Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)