



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю  
Главный государственный санитарный врач  
Краснодарский край

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.23.KK.08.013.E.000409.05.17

от 24.05.2017 г.

**Продукция:**

Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости (PE-RT тип I, PE-RT тип II), в том числе с барьерным слоем EVOH, торговой марки "PRO AQUA". Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления". Изготовитель (производитель): ООО НПО "ПРО АКВА", 141370, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, Художественный проезд, д. 2А (Российская Федерация). Получатель: ООО НПО "ПРО АКВА", 141370, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, Художественный проезд, д. 2А, помещение 5 (Российская Федерация).

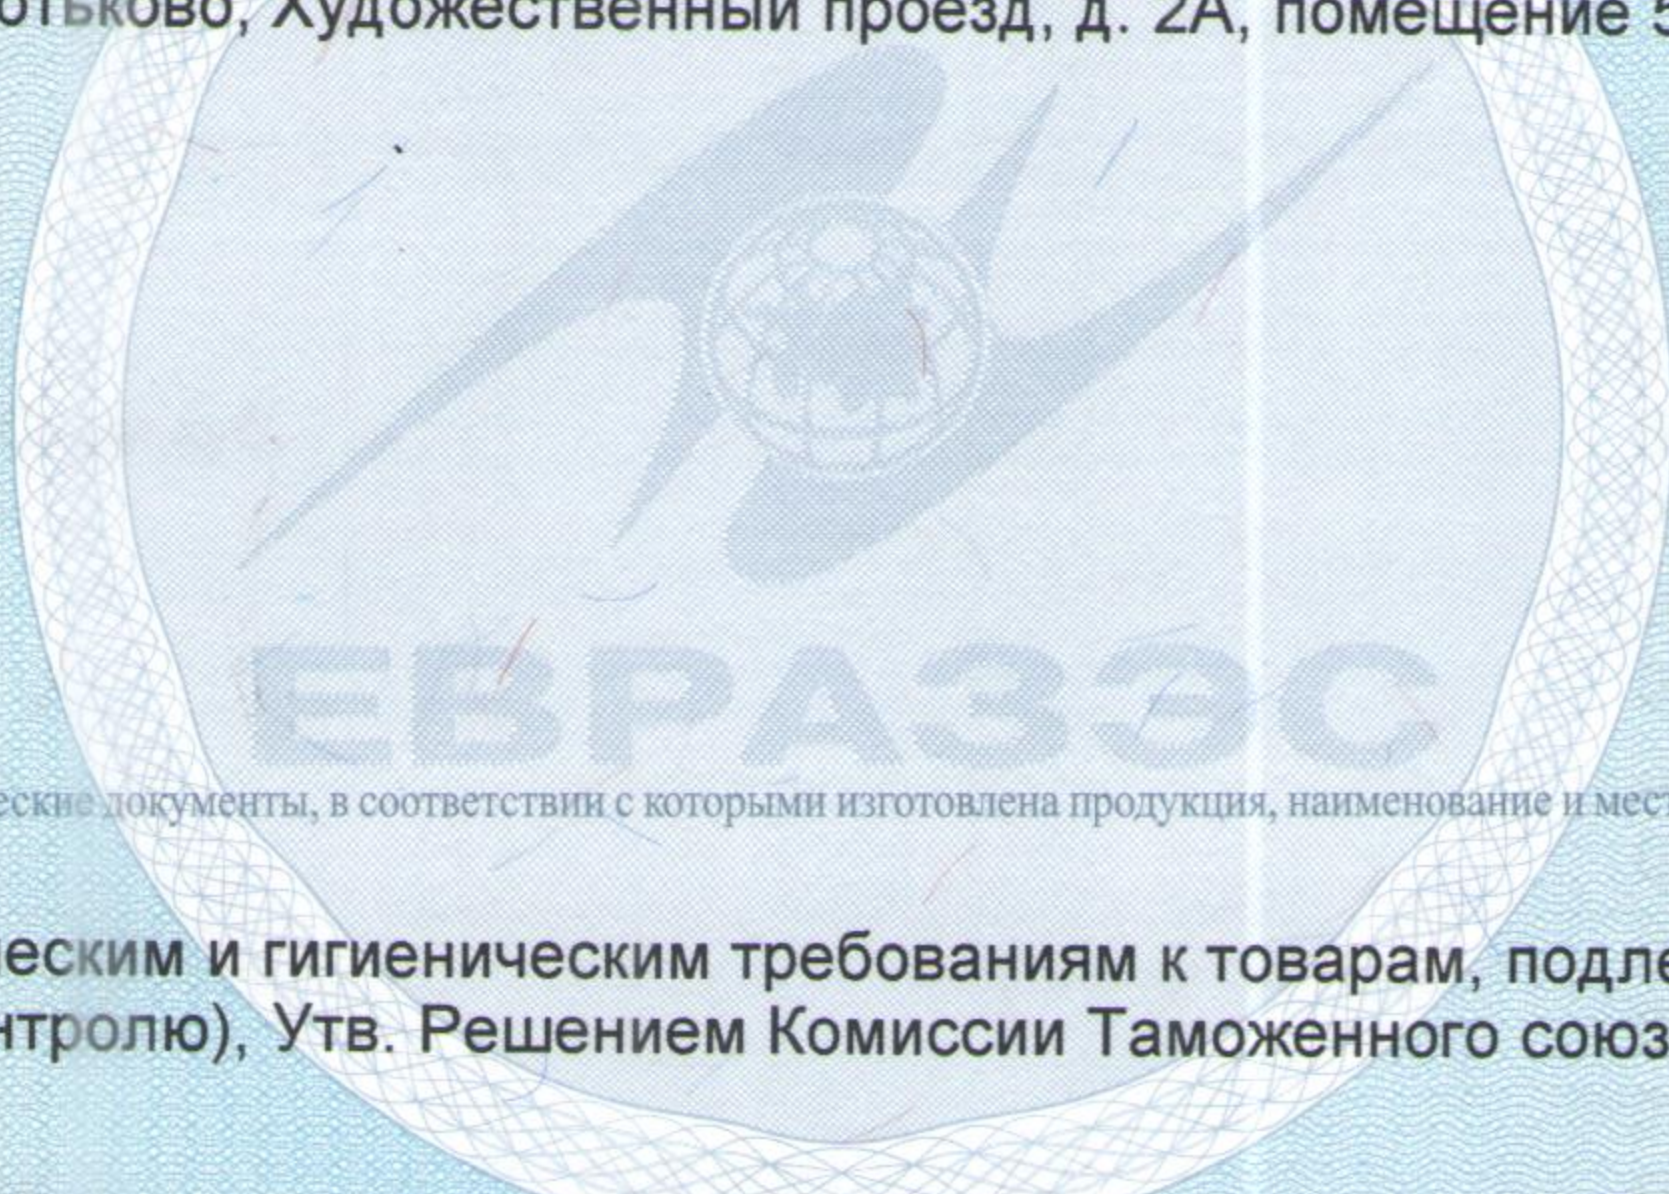

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**Соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для систем хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения и отопления

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 1153.10 от 21.04.2017г. Протокол № 04/19-012/АЮ-17 от 12.04.17г. ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Николаевич П.Н.

(Ф. И. О. подпись)

№ 0338519