

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДЛЯ СИСТЕМ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ™ VALFEX®

ТУ 2248-007-21088915-2015



ПТФ 020



1. Назначение

Трубы кольцевого сечения с раструбными и/или хвостовыми частями из полипропилена и сополимеров пропилен (далее – трубы) с номинальным наружным диаметром от 110 до 250 мм и фасонные части к ним (далее – фасонные части), предназначены для подземных сетей канализации (наружной канализации), отводящих сточные жидкости, к которым материал труб, фасонных частей и их соединений химически стоек при максимальной температуре постоянных стоков 70°C и кратковременных (в течении 5 мин.) стоков, с температурой до 95°C.

Трубы отличаются по классу кольцевой жесткости: SN2 - с глубиной укладки до 1м; SN4 - с глубиной укладки до 6м; SN8 - с глубиной укладки до 8м. Характеристика и методика определения кольцевой жесткости принята европейским стандартом DIN EN ISO 9969

2. Особенности конструкции.

2.1. Трубы производятся методом непрерывной шнековой экструзией, с последующим формованием раструбной части.

2.2. Фасонные части производятся методом литья под давлением на термопластавтоматах.

2.3. Все изделия изготавливаются по ТУ 2248-007-21088915-2015 "Трубы и фасонные части из полипропилена для наружной канализации™ VALFEX®", разработанные в соответствии с требованиями EN 1852-1.

2.4. Цвет изделия – оранжевый (по классификатору RAL 8023, RAL 2004 или RAL 2008). По согласованию с заказчиком (потребителем) допускается изготовление труб и фасонных частей другого цвета.

2.5. Уплотнительные кольца соединений торговой марки MOL (Германия/Польша) или других производителей изготовлены из эластомеров в соответствии с нормативными документами на них (EN 681-1 и EN 681-2) и обеспечивают герметичность соединений в течение всего установленного срока эксплуатации трубопровода.

2.6. Уплотнительные прокладки под крышки к ревизиям изготавливаются из листовой резины по ГОСТ 7338 или других эластомеров по действующей нормативной документации.

3. Технические требования к трубам, фасонным частям и их соединениям.

Показатели свойств труб, фасонных частей и их соединений должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1. Технические требования к трубам, фасонным частям и их соединениям.

| Наименование показателя | Значение показателя |
|--|--|
| Внешний вид поверхности труб и фасонных частей | Поверхность должна быть ровной и гладкой. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выходящие за пределы допусков геометрических размеров труб и фасонных частей. Дополнительно на поверхности фасонных частей допускаются: уступы после удаления литников, утяжки, следы от разъема формы и выталкивателей, высотой (глубиной) не более 0,5 мм. Окраска изделий должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид должен соответствовать контрольным образцам, утвержденным в установленном порядке. |
| Изменение длины труб после прогрева, % не более | 2,0 |
| Изменение внешнего вида фасонных частей после прогрева | Отсутствие расслоений, раковин, пузырей и других дефектов, обнаруживаемых визуально. |
| Сопротивление удару труб и фасонных частей: При температуре (0±2)°C на маятниковом копре (количество разрушенных образцов в % от испытанных), не более | 10 |
| Сопротивление удару труб: | |
| При температуре (20±2)°C падающим грузом после термостатирования при (0±2)°C (количество разрушенных образцов в % от испытанных), не более | 10 |
| Герметичность раструбных соединений труб и фасонных частей при температуре (23±2) °C и гидростатическом давлении 0,05 Па в течение 15 мин. | Без признаков разрушения и течи в соединениях |
| Герметичность раструбных соединений труб и фасонных частей при циклическом воздействии повышенной температуры | Без утечек в течение 1500 циклов |

4. Технические характеристики выпускаемой продукции

4.1 Конструкция и размеры труб должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 2, таблице 3.

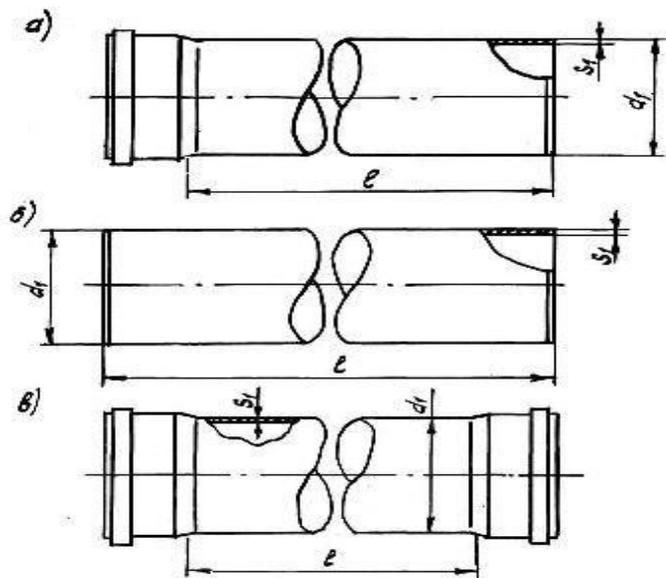


Рисунок 1 - Трубы.

а) с одним раструбом;

б) без раструбов;

в) с двумя раструбами (l – эффективная длина труб).

Таблица 2 - Трубы и фасонные части. Основные геометрические размеры, мм.

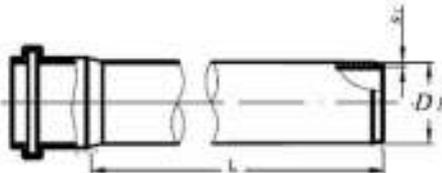
| $D1$ | | $S1$ | | | | | |
|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
| | | $SN 2$ | | $SN 4$ | | $SN 8$ | |
| Номинал | Предельное отклонение |
| 110 | + 0,4 | 2,7 | + 0,5 | 3,4 | + 0,6 | 4,7 | + 0,7 |
| 160 | + 0,5 | 4,0 | + 0,6 | 4,9 | + 0,7 | 6,9 | + 0,9 |
| 200 | + 0,6 | 4,9 | + 0,7 | 6,2 | + 0,9 | 8,6 | + 1,1 |
| 250 | + 0,8 | 6,2 | + 0,9 | 7,7 | + 1,0 | 10,7 | + 1,3 |

Таблица 3 - Трубы и фасонные части. Допустимая овальность, мм

| $D1$ | Овальность ($D1_{max} - D1_{min}$) |
|---------|--------------------------------------|
| номинал | не более |
| 110 | 2,2 |
| 160 | 3,2 |
| 200 | 4,0 |
| 250 | 5,0 |




4.2 Основные геометрические размеры выпускаемых труб должны соответствовать данным, представленным в таблице 4.

Таблица 4.

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
|  | Труба раструбная SN4 | D1, мм | L, мм | S1, мм |
| | | 110 | 500 | 3,4 |
| | | 110 | 750 | 3,4 |
| | | 110 | 1000 | 3,4 |
| | | 110 | 1500 | 3,4 |
| | | 110 | 2000 | 3,4 |
| | | 110 | 3000 | 3,4 |
| | | 110 | 4000 | 3,4 |
| | | 110 | 5000 | 3,4 |
| | | 110 | 6000 | 3,4 |
|  | Труба раструбная SN4 | D1, мм | L, мм | S1, мм |
| | | 160 | 500 | 4,9 |
| | | 160 | 1000 | 4,9 |
| | | 160 | 2000 | 4,9 |
| | | 160 | 3000 | 4,9 |
| | | 160 | 4000 | 4,9 |
| | | 160 | 5000 | 4,9 |
| | | 160 | 6000 | 4,9 |

4.3 Конструкция и размеры фасонных частей должны соответствовать указанным в таблице 5 с учетом размеров раструбных и гладких частей.

Таблица 5

| | | | | | |
|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Заглушка | D1, мм | L, мм | | |
| | | 110 | 36 | | |
| | | 160 | 48 | | |
|  | Крестовина 110/110/110×45° | Dy1, мм | Dy, мм | Z1, мм | Z2, мм |
| | | 110 | 110 | 83 | 137 |
| | 110/110/110×87,5°110110 | 110 | 110 | 113 | 64,5 |
|  | Муфта двухраструбная (ремонтная) | D1, мм | L, мм | | |
| | | 110 | 139 | | |
| | | 160 | 180 | | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| | Отвод | D1, мм | Z1*, мм | Z2*, мм | α° | te, мм |
| | | 110 | 4 | 30 | 15 | 60 |
| | | 160 | 10 | 25 | 15 | 90 |
| | | 110 | 4 | 30 | 30 | 60 |
| | | 160 | 10 | 25 | 30 | 90 |
| | | 110 | 25 | 29 | 45 | 58 |
| | | 160 | 30 | 40 | 45 | 90 |
| | | 110 | 82 | 46 | 67,5 | 60 |
| | | 160 | 44 | 54,5 | 67,5 | 90 |
| | | 110 | 57 | 61 | 87,5 | 58 |
| 160 | 55,5 | 64,5 | 87,5 | 90 | | |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | Ревизия с крышкой | D1, мм | D2, мм | Z1*, мм | Z3*, мм | te, мм |
| | | 110 | 106 | 55 | 65 | 65 |
| | | 160 | 150 | 91 | 77 | 90 |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Патрубок переходной 160/110 | D2, мм | D1, мм | Z1, мм | te, мм |
| | | 110 | 160 | 37 | 90 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| | Тройник | D1, мм | D2, мм | Z1*, мм | Z2*, мм | Z3*, мм | α° | te, мм |
| | | 110 | 110 | 25 | 134 | 134 | 45 | 58 |
| | | 160 | 110 | 1 | 168 | 159 | 45 | 73 |
| | | 160 | 160 | 36 | 194 | 194 | 45 | 73 |
| | | 160 | 110 | 50 | 93 | 70 | 87,5 | 90 |
| | | 110 | 110 | 57 | 62 | 62 | 87,5 | 58 |
| 160 | 160 | 76 | 95 | 95 | 87,5 | 90 | | |

4.4 Вид уплотнительных колец приведены на Рис. 3 и их основные размеры приведены в таблице 5.

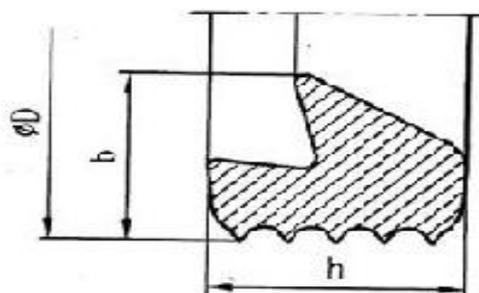


Рисунок 3.
Уплотнительного кольца однолепесткового типа.

Таблица 6 - Размеры уплотнительного кольца однолепесткового типа, мм.

| Номинальный размер | <i>D</i> | <i>b</i> | <i>h</i> |
|--------------------|----------|----------|----------|
| | номинал | номинал | номинал |
| 110 | 123,8 | 7,9 | 10,9 |
| 160 | 179,6 | 10,2 | 11,5 |

4.5 Пожарно-технические характеристики труб из полипропилена указаны в таблице 7.

Таблица 7.

| | |
|-------------------------------|----|
| Группа горючести | Г4 |
| Группа воспламеняемости | В3 |
| Дымообразующая способность | Д3 |
| Токсичность продуктов горения | Т3 |

4.6 Трубы и фасонные части изготавливаются из полипропилена и сополимеров пропилена (ПП-Г или ПП-Б по ГОСТ Р 52134), имеющих показатель текучести расплава по ГОСТ 11645 (230°С/2,16 кг) не более 3,0 г/10мин. Показатели материала, указаны в таблице 8.

Таблица 8.

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
|-------|--|-------------------------------------|
| 1 | Плотность, г/см ² | 0,900-0,910 |
| 2 | Насыпная плотность гранул, г/см ² | 0,480-0,520 |
| 3 | Температура плавления, °С | 160-165 |
| 4 | Температура размягчения по Вика (10Н), °С | 125-152 |
| 5 | Предел текучести при растяжении, МПа | более 20 |
| 6 | Относительное удлинение при пределе текучести, %, не менее | 14 |
| 7 | Модуль упругости при растяжении, МПа | более 1250 |
| 8 | Относительное удлинение при разрыве, % | более 400 |
| 9 | Ударная вязкость по Изоду с надрезом при 0°С, Дж/м ² , не менее | 70 |
| 10 | Ударная вязкость по Изоду с надрезом при -20°С, Дж/м ² , не менее | 80 |
| 11 | Коэффициент линейного теплового расширения, °С ⁻¹ | (1,1-1,4) x 10 ⁻⁴ |
| 12 | Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,16 – 0,22 |
| 13 | Удельная теплоемкость при 20°С, кДж/кг°С | 1,93 |
| 14 | Показатель текучести расплава, г/10 мин.: 230°С, 2,16 кг | 0,3 – 1,5 |
| 15 | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±10 |
| 16 | Стойкость к термоокислительному старению при 150°С, час., не менее | 2000 |
| 17 | Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,09 |
| 18 | Массовая доля золы, % | 0,025 – 0,035 |
| 19 | Линейная усадка в форме, % | 1,9 – 2,4 |
| 20 | Водопоглощение за 24 часа, % | 0,01 – 0,03 |
| 21 | Температура хрупкости, °С | -50 |
| 22 | Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10 ⁶ Гц, не более | 3 x 10 ⁻⁴ |
| 23 | Диэлектрическая проницаемость при частоте 10 ⁶ Гц | 2,0 – 2,3 |
| 24 | Диэлектрическая прочность (при толщине образца 1 мм), кВ/мм, не менее | 36 |
| 25 | Удельное объемное электрическое сопротивление при 100°С, Ом x см | 10 ¹⁶ – 10 ¹⁸ |
| 26 | Кислородный индекс, % | 25,5 – 27,5 |

5. Указания по монтажу и эксплуатации

5.1 Проектирование, монтаж и эксплуатацию систем трубопроводов с использованием труб и фасонных частей следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85; СНиП 3.05.04-85; СП 40-102-2000, СН 550-82; отраслевыми и ведомственными нормами, а также рекомендациями производителя, утвержденными в установленном порядке.

5.2 Срок службы трубопроводов для систем наружной канализации из полипропилена, работающих в условиях, отвечающих требованиям настоящих технических условий, составляет не менее 50 лет.

6. Транспортирование и хранение

6.1 Трубы и фасонные части транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и требованиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Транспортирование следует производить с максимальным использованием вместимости транспортного средства.

6.3 Трубы и фасонные части следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность – от нанесения царапин. При перевозке трубы (пакеты труб) и упаковки фасонных частей необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы.

6.4 Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы должны производиться при температуре не ниже минус 20°C. Транспортировка труб (пакетов труб) и упаковок фасонных частей при более низких температурах допускается только при использовании специальных средств, обеспечивающих фиксацию изделий и соблюдении особых мер предосторожности.

6.5 **Сброс труб (пакетов труб) и упаковок фасонных частей с транспортных средств не допускается.**

6.6 Погрузочно-разгрузочные работы на предприятии должны производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.020.

6.6 Условия хранения труб и фасонных частей по ГОСТ 15150, раздел 10 в условиях 5 (ОЖ4 – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖЗ – открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом) сроком не более 6 (шести) месяцев.

6.7 Трубы и фасонные части должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается на строительных площадках и открытом складе предприятия изготовителя временное (не более трех месяцев с момента изготовления) хранение труб без защиты от УФ лучей.

6.8 Высота штабеля при хранении труб (пакетов труб) свыше 3 (трех) месяцев не должна превышать 2 (двух) метров. Высота штабеля упаковок фасонных частей лимитируется жесткостью упаковок, которая при хранении не должна разрушаться и изменять форму.

7. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8. Комплект поставки.

8.1 Трубы и фасонные части поставляются в комплекте с уплотнительными кольцами согласно наименованию, в количестве указанным на упаковке.

8.2 Паспорт на трубы и фасонные части (по требованию).

8.3 Сертификат соответствия (по требованию).

9. Гарантийные обязательства

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие труб и фасонных частей требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

9.2 Гарантийный срок хранения труб и фасонных частей составляет 2 (два) года со дня их изготовления.

9.3 Гарантийный срок эксплуатации трубопровода составляет 7 (семь) лет со дня ввода системы внутренней канализации из полипропилена в эксплуатацию, в пределах гарантийного срока хранения при условии соблюдения норм и правил проектирования и монтажа, указанных в п.4.1. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Нарушения паспортных условий эксплуатации, хранения, монтажа и эксплуатации, ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ.
- наличия следов физического воздействия, не имеющих отношения к непосредственному назначению данных изделий.
- Наличия следов воздействия химическими веществами, ультрафиолета.

- Повреждения изделий в результате пожара, стихии, либо других форс-мажорных обстоятельств.
- Повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.
- Наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

10. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются бесплатно. Замененные изделия или их части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность продавца. Затраты, связанные с монтажом, демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. В случае претензий гарантийного характера, а также при возврате изделия, оно должно быть полностью укомплектованным.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара Труба (фасонные части) для наружной канализации из полипропилена
ТМ «Valfex»®

| № | Артикул | Типоразмер, мм | Кол-во, м |
|---|---------|----------------|-----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

Название и адрес торгующей организации:

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель _____ (подпись/расшифровка)

Гарантия 120 месяцев со дня производства изделия.

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 600007, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 1, тел. +7 (4922) 33-49-32, (4922) 40-05-35.

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя,
 - фактический адрес
 - контактные телефоны;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - основные параметры системы, в которой было установлено изделие;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой было установлено изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата « _____ » _____ 20 _____ г.

Подпись _____