

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Переходы соответствуют техническим требованиям ТУ 24.20.40-002-00218182-2017

Изготовлены из труб ВГП по ГОСТ 3262-75, материал – Ст.3пс ГОСТ 380-2005.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 10 ЯНВ 2022

ООО КРУШИНСКАЯ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТК ЗАРЯДА АА

ОТК _____



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУШИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИВАРНЫЕ ИЗ
УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКО-ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ
ОЦИНКОВАННЫЕ
ТУ 24.20.40-002-00218182-2017

ПАСПОРТ


EAС

EAС N RU Д-RU.АД75.В.00902

НАЗНАЧЕНИЕ

Переходы концентрические предназначены для плавного изменения диаметра трубопровода, применяются для трубопроводов различного назначения при $P \leq 1,6 \text{ МПа}$ и температуре до плюс 175°C в соответствии с проектной документацией, в которой условия применения устанавливаются на основе результатов расчетов на прочность.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

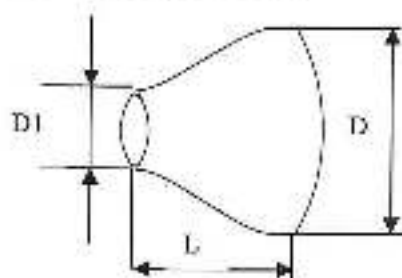

| Условное обозначение | Диаметр D | Диаметр D1 | Длина L, мм | Масса кг |
|----------------------|-----------|------------|-------------|----------|
| ДУ 20 x 15 | 26,8 | 21,3 | 38,0 | 0,0720 |
| ДУ 25 x 15 | 33,5 | 21,3 | 51,0 | 0,1240 |
| ДУ 25 x 20 | 33,5 | 26,8 | 51,0 | 0,1240 |
| ДУ 32 x 15 | 42,3 | 21,3 | 51,0 | 0,0175 |
| ДУ 32 x 20 | 42,3 | 26,8 | 51,0 | 0,0175 |
| ДУ 32 x 25 | 42,3 | 33,5 | 51,0 | 0,0175 |
| ДУ 40 x 20 | 48,0 | 26,8 | 64,0 | 0,2580 |
| ДУ 40 x 25 | 48,0 | 33,5 | 64,0 | 0,2580 |
| ДУ 40 x 32 | 48,0 | 42,3 | 64,0 | 0,2580 |
| ДУ 50 x 25 | 60,0 | 33,5 | 76,0 | 0,4330 |
| ДУ 50 x 32 | 60,0 | 42,3 | 76,0 | 0,4330 |
| ДУ 50 x 40 | 60,0 | 48,0 | 76,0 | 0,4330 |