

ООО «СанТехПром»

171980, Тверская область, г. Бежецк пр. Ленина, 4

ПАСПОРТ.

Люки чугунные
смотровые колодцы

типа «Т» (С250) 1-60

ГОСТ 3634-99.

Партия № 65

Количество изделий 814

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дна ввода люков в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки предприятия - изготовителя.

Свидетельство о приемке Люки чугунные тяжелые смотровых колодцев, соответствуют ГОСТ 3634-99 и приписаны годными к эксплуатации.

Основные данные и характеристики:

Диаметр корпуса, мм

840

Диаметр проема, мм

600

Высота люка

100

Масса, кг, не более

98-100 кг

Максимальная нагрузка при испытании согласно ГОСТ 3634-99 - 15 тс. Максимальная нагрузка при испытаниях - 25 тс


ЛАДА ПРИЕМКИ:

от

М.Ю.Д.
Чечев

Обозначение инженерных сетей:

К - канализация, КК - кабельная канализация, В - водопровод, Г - гидрант пожарный; Д - должны каталлизатор, ТС - тепловая сеть, ГСОД - технические средства обеспечения движения; МГ - магистральный газ.

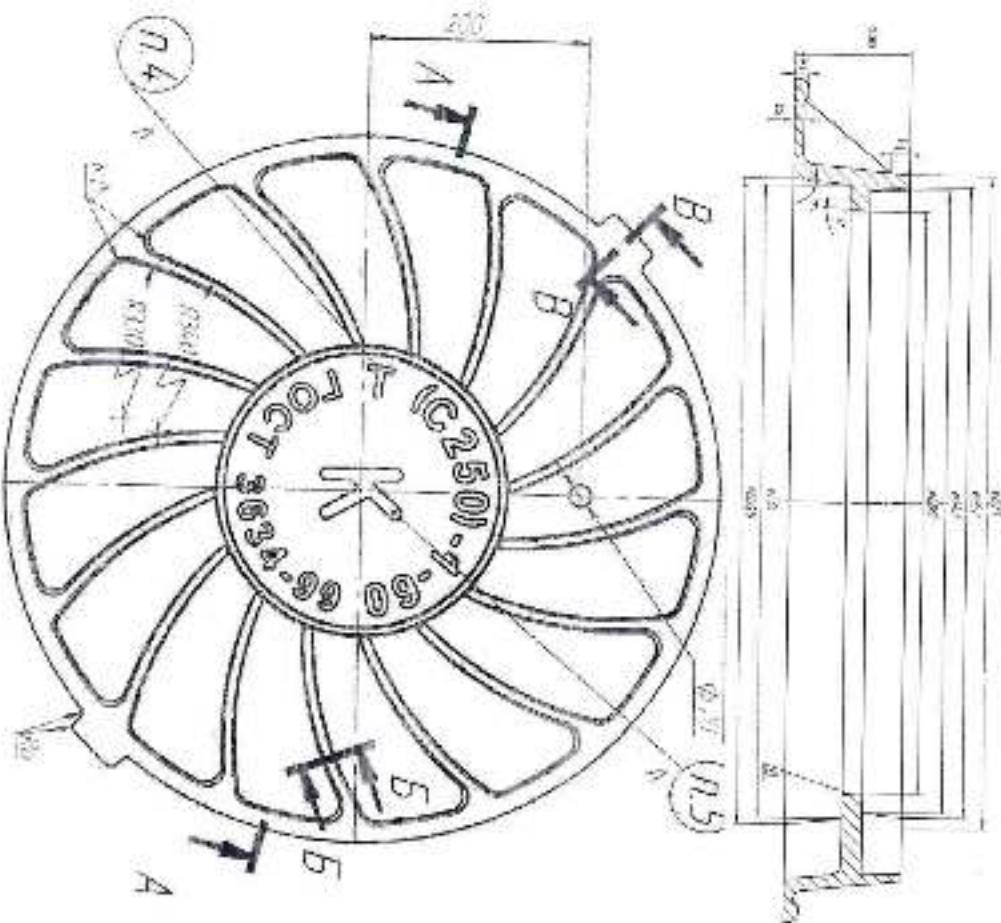

1 - крышка люка типа Т (С250) 1-60 ГОСТ 3634-99
2 - корпус люка типа Т (С250) 1-60 ГОСТ 3634-99